


## 5.1 STROMSCHWELLE, LAYOUT, SCHALTPLAN

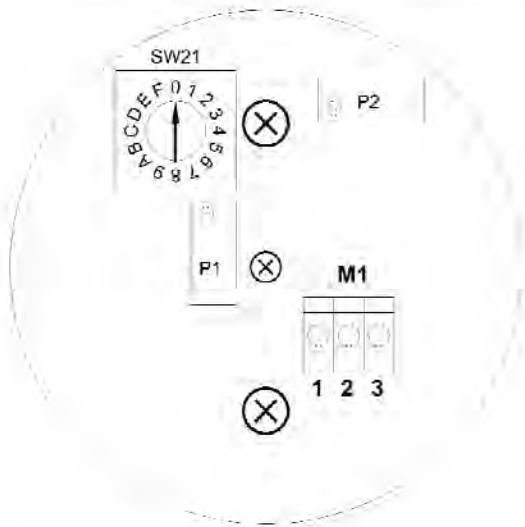

**SW21** : Drehbares switch zur regulierung vom ausgangssignal

- 0 Min. verstaerkung
- F Max. verstaerkung

**M1**: Externe elektrische verbindungen



- 1 + Versorgung ( 16 ÷ 24 VDC / 100 mA)
- 2 - Versorgung / Signal
- 3 + Signal 4 ÷ 20 mA



**Die Trimmer P1 und P2 SOLLTEN NICHT VON BENUTZEN GEREGLT WERDEN**

	<b>* FARBE DES KABELS</b>
1 + Versorgung ( 16 ÷ 24 VDC / 100 mA)	<b>WEISS</b>
2 - Versorgung / Signal	<b>GELB</b>
3 + Signal 4 ÷ 20 mA	<b>BRAUN</b>

Link zu allen Modellen der Sonde mit einer Prädisposition für Tribo Sonde TC50

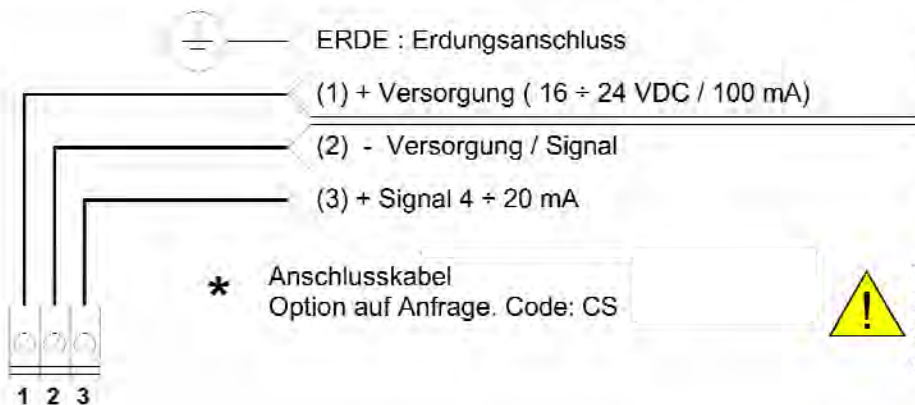

**WARNUNG:**  
Ein fehler hafte verbindung zerstört der fñhler