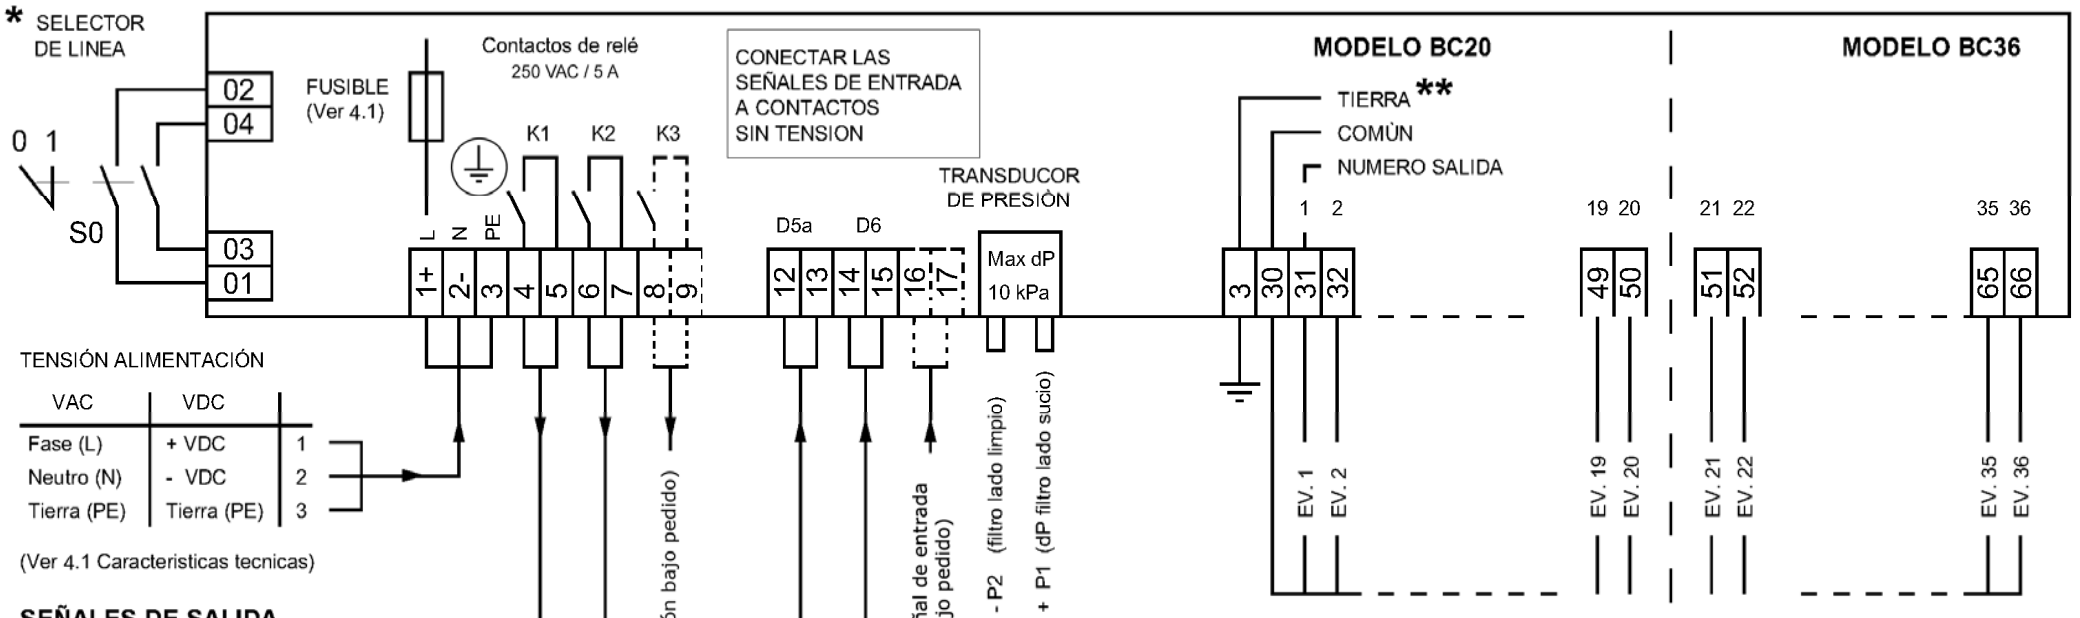

TENSIÓN ALIMENTACIÓN

VAC	VDC	
Fase (L)	+ VDC	1
Neutro (N)	- VDC	2
Tierra (PE)	Tierra (PE)	3

(Ver 4.1 Caracteristicas tecnicas)

TENCION DE SALIDA PARA ELECTROVALVULAS

(Ver 4.1 caracteristicas tecnicas)

CON LA SALIDA A VDC EL COMÙN ESTÀ CONECTADO A +VDC
CON ALIMENTACIÒN VDC EL MENOS ESTÁ CONECTADO A TIERRA

**** NO CONECTAR A TIERRA (3) EL COMUN DE LAS EV (30)**

SEÑALES DE SALIDA

RELÉ PRESENCIA TENSIÓN (K1)
Contact fermé avec alimentation On

RELE' CUMULATIVO ALARMAS (K2)
Ver 7.1 Indicaciónes alarma

SEÑALES DE ENTRADA

ASENSO EXTERNO AIRE COMPRIMODO
(contacto cerrado = aire comprimido esta)
UNIR LOS BORNES SI NOESTÁ UTILIZADO CON ENTRADAS DA CONTACTO ESTERIOR ABILITADO
(Ver 2.2 Codigo D5a)

ON/OFF CICLO DE LIMPIEZA DE CONTACTO
(conatcto cerrado = ciclo abilitado)
UNIR LOS BORNES SI NOESTÁ UTILIZADO CON ENTRADAS DA CONTACTO ESTERIOR ABILITADO
(Ver 2.2 Codigo D6)

* BAJO DEMANDA