

**SW21 :** Switch rotativa regulación umbral de alarma

**0** Umbral màxim

**F** Umbral mínima

**M1:** Conexiones eléctricas externas

**1** + Alimentación ( 16 ÷ 24 VDC / 100 mA)

**2** - Alimentación

**3** No usado

**4** Contacto relè (Común)

**5** Contacto relè (N.O.)

**6** Contacto relè (N.C.)



**Los trimmer P1 y P2 NO DEBERIAN SER REGULADAS**

**1** + Alimentación ( 16 ÷ 24 VDC / 100 mA)

**2** - Alimentación

**3** No usado

**4** Contacto relè (Común)


**5** Contacto relè (N.O.)

**6** Contacto relè (N.C.) < TIERRA : Conexión a tierra



**ATENCIÓN:**

**El conexionado equivocando podría dañar la sonda irreparablemente**

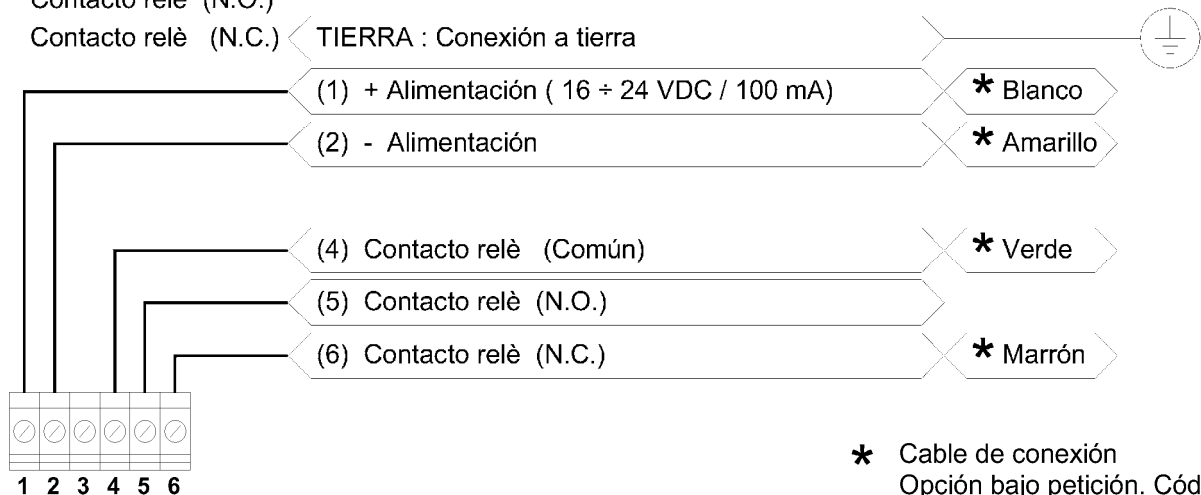

\* Cable de conexión  
Opción bajo petición. Código: CS