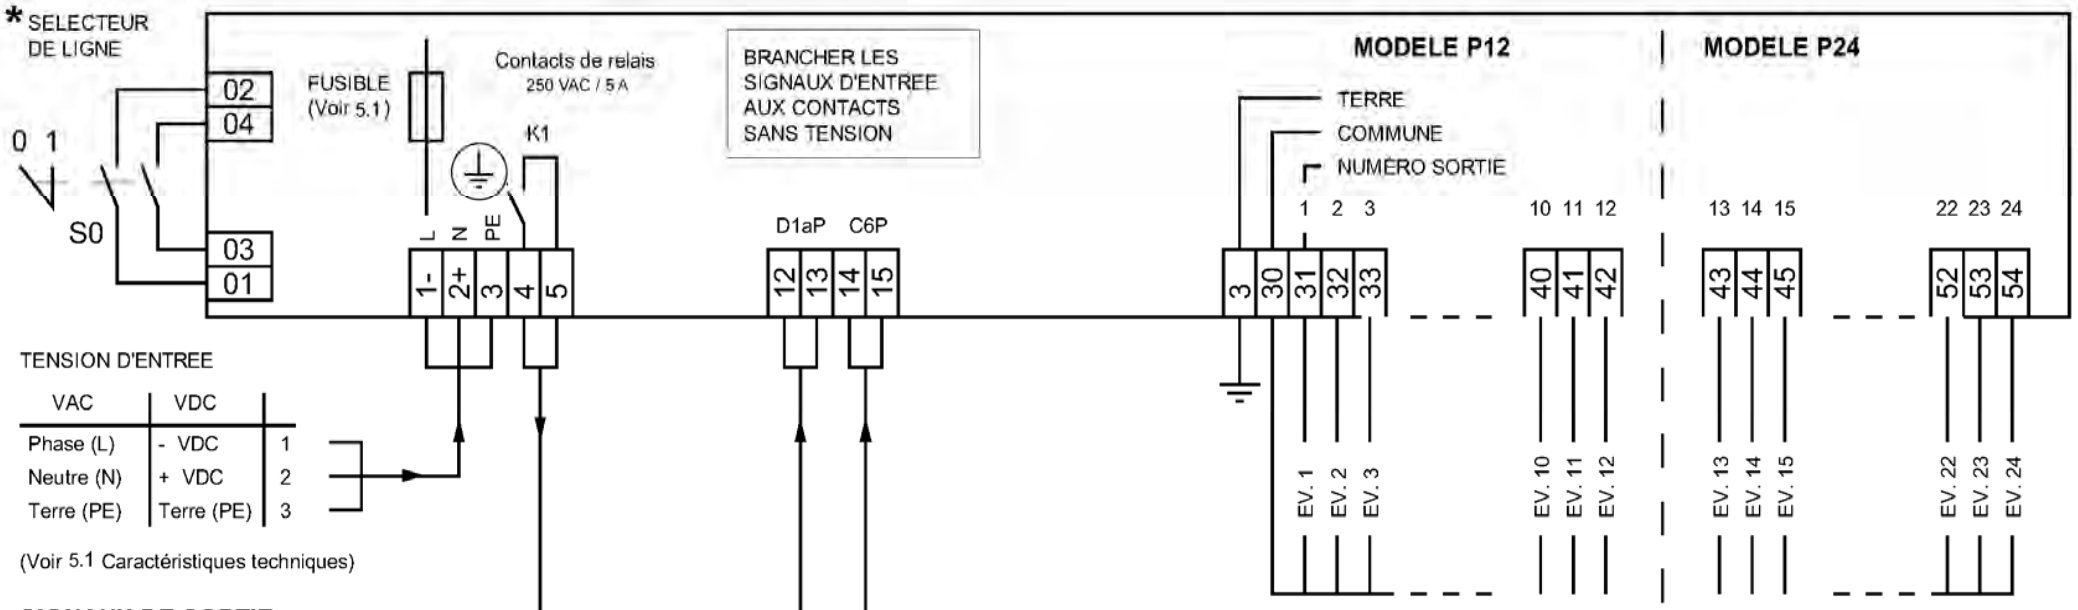

TENSION D'ENTREE

VAC	VDC	
Phase (L)	- VDC	1
Neutre (N)	+ VDC	2
Terre (PE)	Terre (PE)	3

(Voir 5.1 Caractéristiques techniques)

SIGNAUX DE SORTIE

RELAIS PRESENCE TENSION (K1)
Contact fermé avec alimentation On

TENSION DE SORTIE POUR ELECTROVANNES
(Voir 5.1 Caractéristiques techniques)

AVEC LA SORTIE VDC LE COMMUN EST RELIE AU +VDC

SIGNEAUX DE ENTREE

CYCLES ADDITIONEL DU CONTACT DU VENTILATEUR
(contact fermé = ventilateur ON)
RELIER ENSEMBLE LES BORNES
(Voir 2.2 Code D1aP)

ON/OFF CYCLE DE NETTOYAGE EXTÉRIEUR
(contact fermé = cycle de nettoyage actif)
RELIER ENSEMBLE LES BORNES
(Voir 2.2 Code C6P)

* SUR DEMAND